


非常用発電機燃料用地下タンク保護躯体(直接埋設方式)

住宅・開発

「オイルタンクガード」

～防災事業の新たなアイテム～

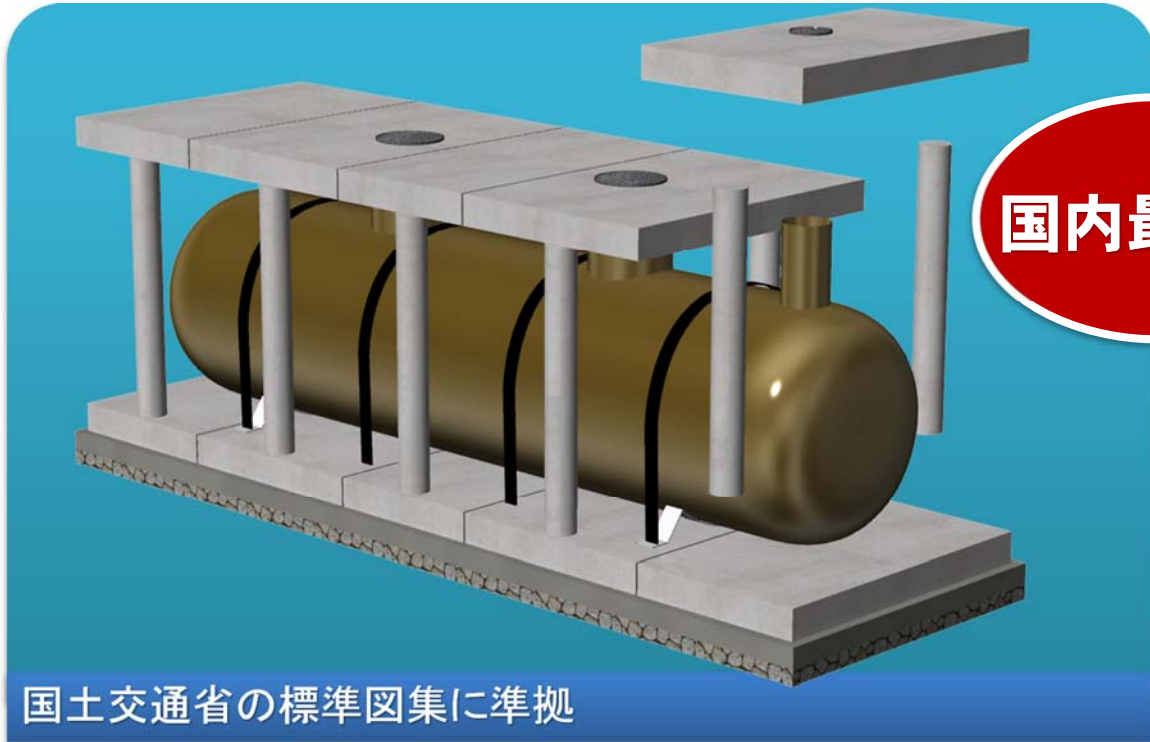

国内最大級

国土交通省の標準図集に準拠

※規格一覧はホクコンサイトをご覧ください。

燃料貯蔵タンクの
大型化に対応！

最近では非常用発電の
発電時間が72時間(3日間)
求められているよ。

非常時(災害時)
燃料の供給



非常用発電機



オイルタンク


工期が驚くほど短い
から大丈夫！

動線下に埋設で
工期が遅れる



単純施工！

PC鋼材を用いた緊張作業やグラウト圧送などの特殊な工法、機材は必要ありません。


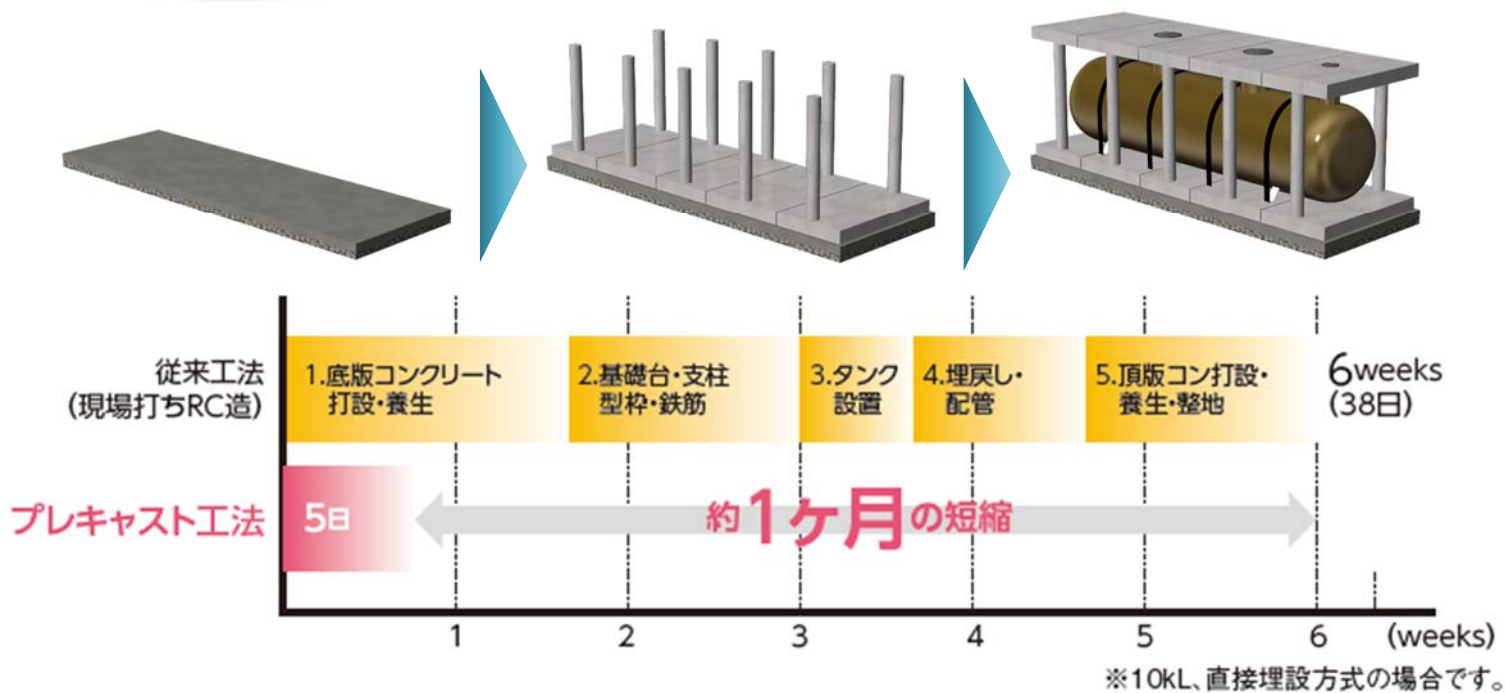


大型化対応

搬入導線早期開放

工期短縮

■ 施工手順

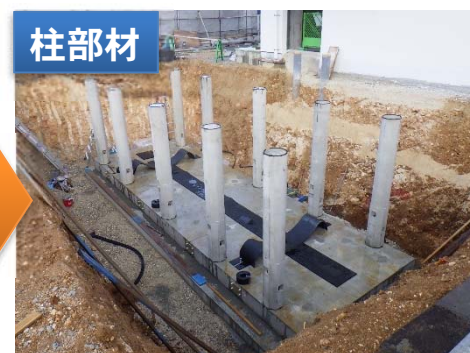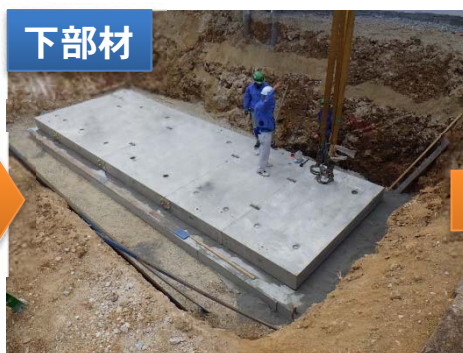営業所
問合せ

本 社 : 福井県福井市今市町66-20-2
TEL:0776-38-3800 FAX:0776-38-0255
大阪事務所: 大阪府吹田市垂水町3-15-27
TEL:06-6380-3600 FAX:06-6380-3673

株式会社ホクコン

<http://www.hokukon.co.jp/>

HP
問合せ

ホクコン 問い合わせ

検索

スマホ・タブレットはこちらから「施工事例サイト Hokukon MAGAZINE」

